



MET Speicher GmbH
Große Gallusstraße 18 (Omniturm)
60312 Frankfurt am Main, Germany
✉ info.MET-Speicher@met.com

Anlage 2 zum Speichervertrag

Preisblatt Speicherentgelte der MET Speicher GmbH

Stand 01. April 2020

Inhalt

I.	Speicherentgelt	2
II.	Speicherkapazität	2
III.	Speicherentgelt für gebündelte Speicherkapazität (Speicherpaket)	4
IV.	Speicherentgelt bei abweichender Vertragslaufzeit	4
VI.	Entgelt für Energiekosten	5
Anhang:	Kommerzielle Speicherkennlinien	6

Copyright: © MET Speicher GmbH, Frankfurt am Main

Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt vor allem für Vervielfältigungen in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrokopie oder ein anderes Verfahren), Übersetzungen oder die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Einrichtung eines Hyperlinks von anderen Webseiten auf eine dieser Seiten ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der MET Speicher GmbH untersagt.

I. Speicharentgelt

- (1) Das Speicharentgelt für den Zugang zu Speicherkapazität der MET Speicher an den Speicherstandorten Reckrod und Etzel besteht aus dem jeweiligen Entgelt für die Anzahl der gebuchten Speicherpakete sowie zusätzlich dem Entgelt für Energiekosten als Entgeltbestandteil für den Speicherbetrieb.
- (2) Alle Entgelte sind Nettoentgelte. Die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweiligen Höhe sowie sonstige Abgaben und Steuern, sofern solche erhoben werden, sind von dem Speicherkunden zusätzlich zu zahlen.

II. Speicherkapazität

- (1) Die am jeweiligen Standort angebotenen Speicherleistungen umfassen die Bereitstellung von Speicherkapazität in Form von Arbeitsgasvolumen, Einspeicherleistung und Ausspeicherleistung, sofern MET Speicher über die entsprechende freie Kapazität verfügt.
- (2) Eine verbindliche Buchung von Speicherkapazität erfolgt mit Abschluss eines Speichervertrages.
- (3) MET Speicher stellt an den Speicherstandorten Reckrod und Etzel gebündelte Speicherkapazität in Form von Speicherpaketen als Standardprodukt zur Verfügung. Die Speicherpakete entsprechen den technischen Auslegungen des jeweiligen Speichers und der zugehörigen Speicheranbindung/-en. Jedes Speicherpaket besteht dabei aus in einem festen Verhältnis zueinander stehenden Arbeitsgasvolumen, Einspeicherleistung und Ausspeicherleistung.

Tabelle I gibt die in den Speicherpaketen enthaltenen festen und unterbrechbaren Ein- und Ausspeicherleistungen sowie die je Paket enthaltenen Arbeitsgasvolumina an.


Tabelle I

	Reckrod	Etzel		
Anzahl Pakete	12.280	15.540		
Netzanschluss		BEP	NETRA	
Einspeicherleistung (fest)	4,07	0,69	6,72	[Nm ³ /h]
Einspeicherleistung (fest + unterbrechbar)	8,14	1,44	12,80	[Nm ³ /h]

Ausspeicherleistung (fest)	8,14	2,16	10,81	[Nm ³ /h]
Ausspeicherleistung (fest + unterbrechbar)	16,28	2,36	10,81	[Nm ³ /h]
Arbeitsgasvolumen (fest)	9,34	7,74*/7,30**	7,74*/7,30**	[Tsd. Nm ³]
Arbeitsgasvolumen (fest + unterbrechbar)	9,34	8,26	8,26	[Tsd. Nm ³]

*Einspeicherseite/**Ausspeicherseite

- (4) Die Nutzung der am jeweiligen Standort buchbaren festen und unterbrechbaren Speicherkapazitäten unterliegt den im Anhang aufgeführten Kennlinien für die Ein- und Ausspeicherung. Exemplarisch ist im Folgenden eine Beispiel-Kennlinie dargestellt:

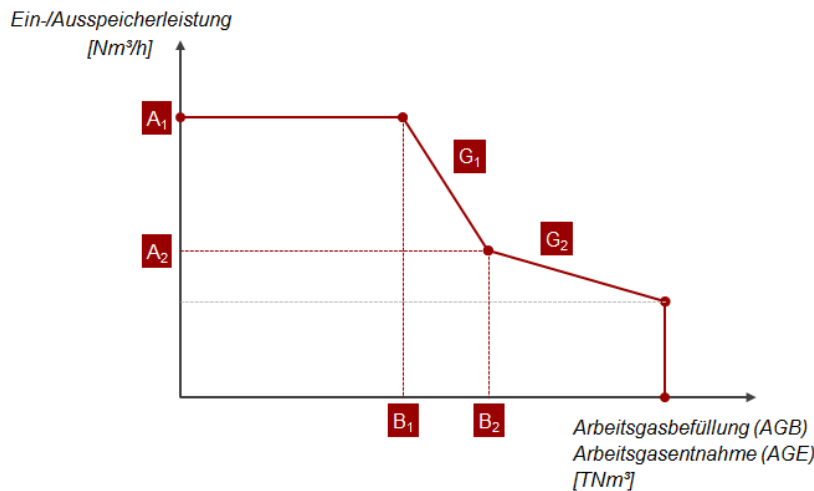

Die vom Speichernutzer in Abhängigkeit des Speicherfüllstandes jeweils abrufbare Ein- bzw. Ausspeicherleistung kann über die folgenden beiden Formeln bestimmt werden:

Einspeicherleistung: $ESL = G_n \times (AGB - B_n) + A_n$

Ausspeicherleistung: $ASL = G_n \times (AGE - B_n) + A_n$

Dabei gelten die in Tabelle II aufgeführten Notationen:

Tabelle II

ESL, ASL	Ein-/Ausspeicherleistung	[Nm ³ /h]
AGB, AGE	Arbeitsgasbefüllung/-entnahme	[TNm ³] (1.000 Nm ³)
G _n	Gradienten (Schräge 1, Schräge 2)	
(B _n /A _n)	Referenzwertepaar (Schräge 1, Schräge 2)	[Nm ³ / Nm ³ /h]

Hinweis: Zur Bestimmung eines Leistungswertes im Bereich von Schräge 1 sind die Werte G₁, A₁, B₁ in die Formel einzusetzen; im Bereich von Schräge 2 entsprechend G₂, A₂, B₂

- (5) Die Buchung einer nicht ganzzahligen Anzahl an Speicherpaketen für die Standorte Reckrod und Etzel ist nicht möglich.

III. **Speicherentgelt für gebündelte Speicherkapazität (Speicherpaket)**

Das Speicherentgelt für gebündelte Speicherkapazität (Speicherpaket) ergibt sich aus der Anzahl kontrahierter Speicherpakete, multipliziert mit dem Entgelt je Speicherpaket gemäß Tabelle III.

Tabelle III	Reckrod	Etzel	
Entgelt je Speicherpaket	715,00	600,00	[€/Speicherpaket/a]

IV. **Speicherentgelt bei abweichender Vertragslaufzeit**

- (1) Beträgt die Laufzeit des Speichervertrages zwei (2) bis maximal fünfzehn (15) Jahre, gewährt MET Speicher einen Rabatt auf das Speicherentgelt nach Abschnitt I Ziffer (1) lit. (a) und (b).

Die Staffelung der Laufzeitrabatte ergibt sich aus Tabelle IV.

Tabelle IV

<u>Vertragslaufzeit</u>	<u>Rabatthöhe [%]</u>
ab 2 Jahren	2
von 3 bis 4 Jahren	3
von 5 bis 7 Jahren	5
von 8 bis 11 Jahren	8
von 12 bis 14 Jahren	12
15 Jahre	15

- (2) Speicherverträge über Jahresprodukte im Sinne von Abschnitt III. dieses Preisblatts können nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen auch auf Monatsbasis abgeschlossen werden. Die Speicherentgelte für Buchungen auf Monatsbasis belaufen sich je gebuchtem Monat auf 1/12 des jeweiligen Speicherentgeltes auf Jahresbasis.

Buchungen auf Tages- und Wochenbasis sind an den Speicherstandorten der Gas Union Storage nicht möglich.

VI. Entgelt für Energiekosten



Die Abschlagszahlung für die Energiekosten des Speicherbetriebs ergibt sich aus Tabelle V.

Tabelle V


Entgelt für Energiekosten	0,0050	[€ je eingespeichertem Nm ³]
---------------------------	--------	--

Anhang: Kommerzielle Speicherkennlinien

A Standort Reckrod

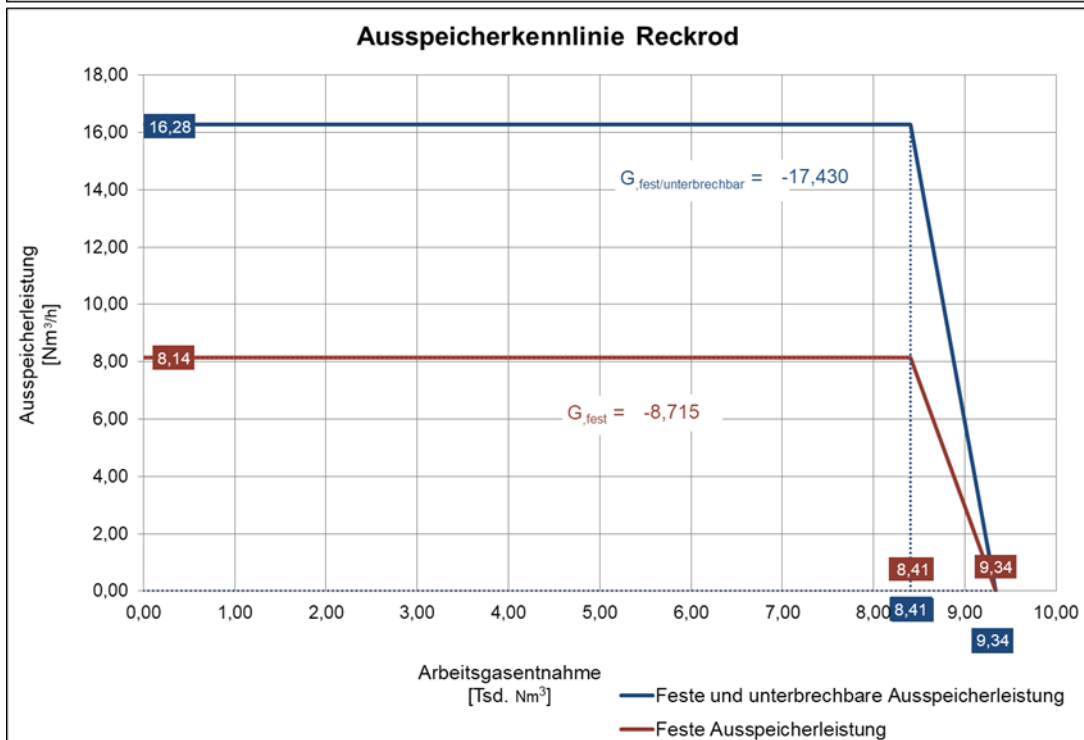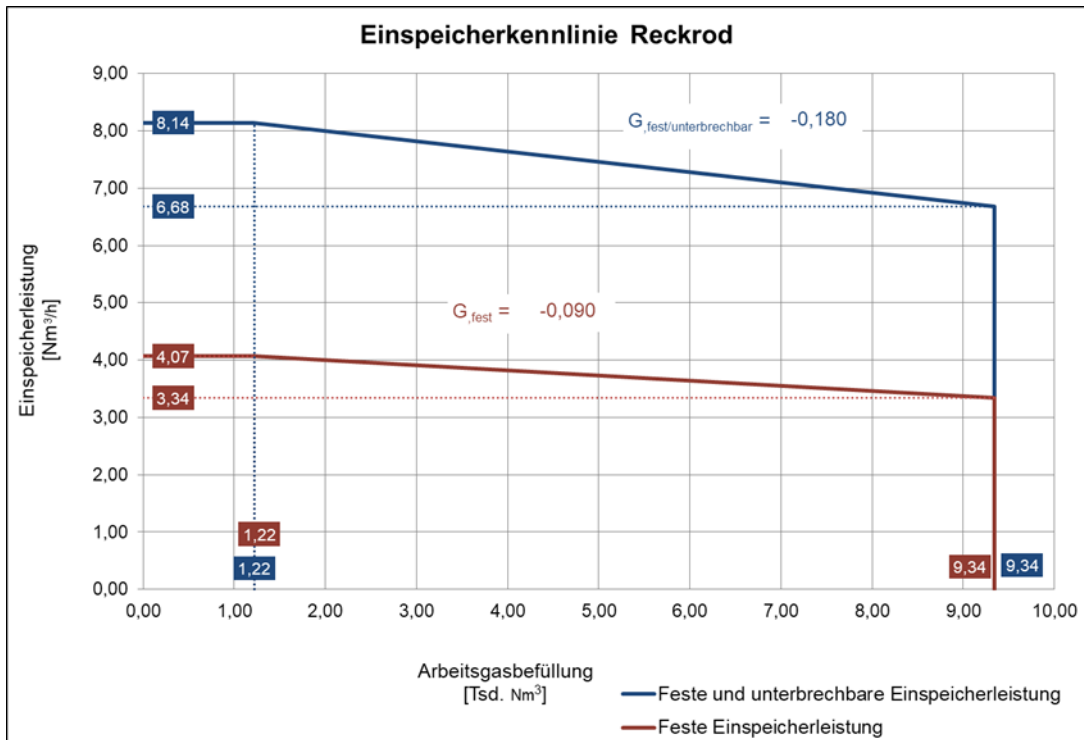

B Standort Etzel - BEP

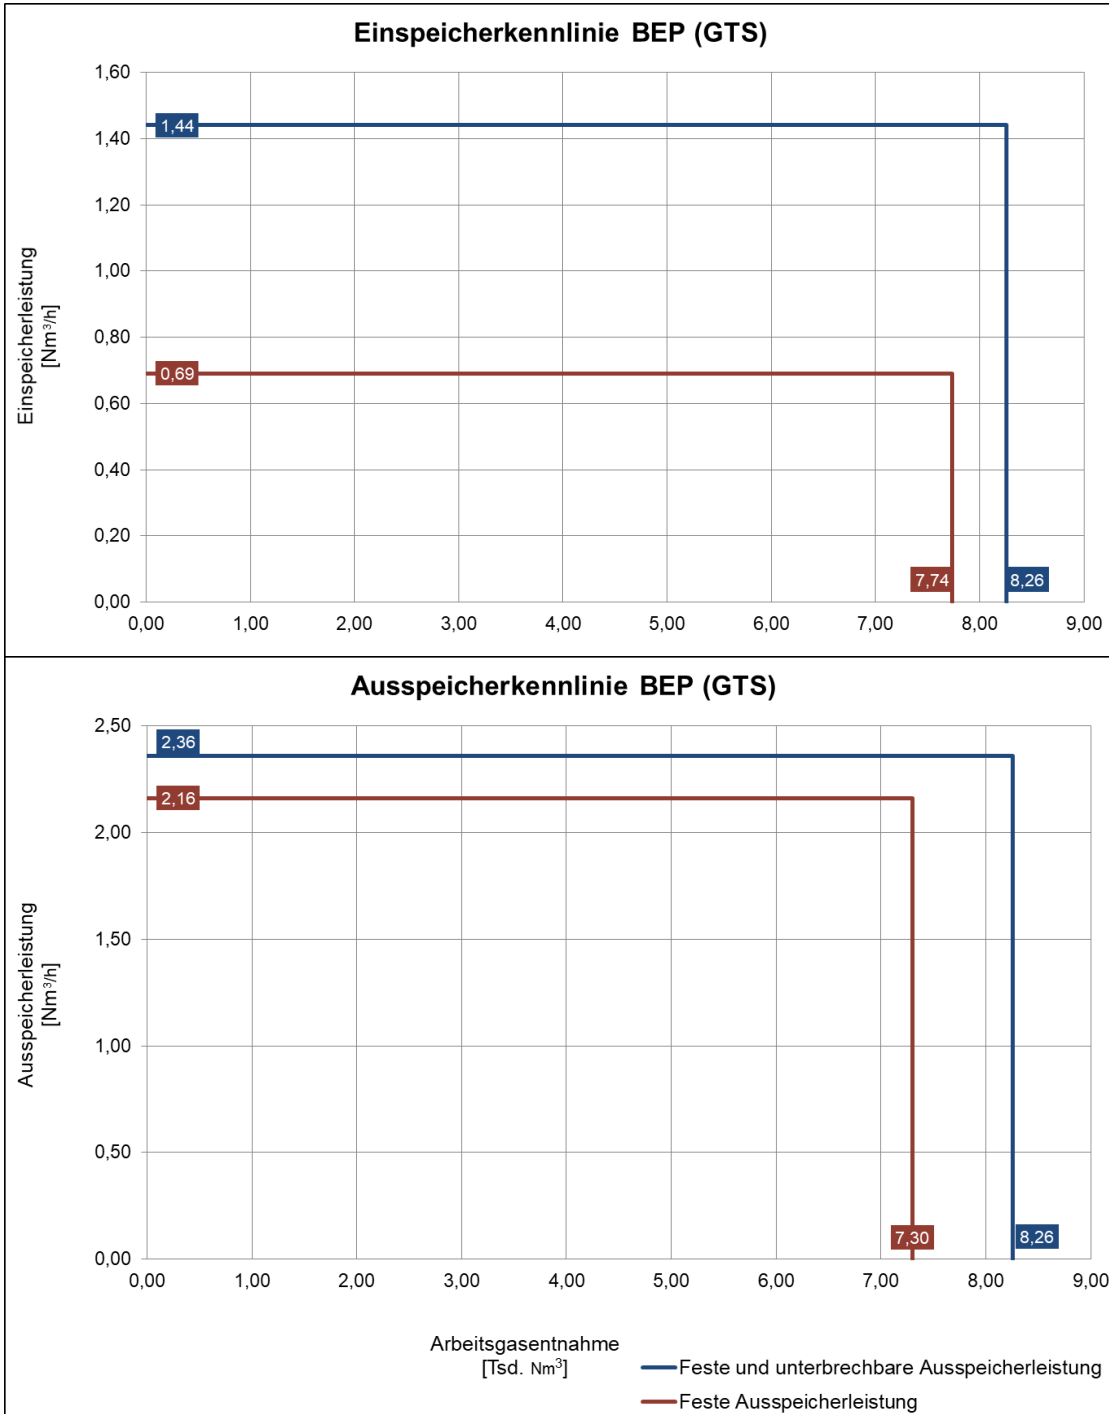

C Standort Etzel - NETRA

